





NORME

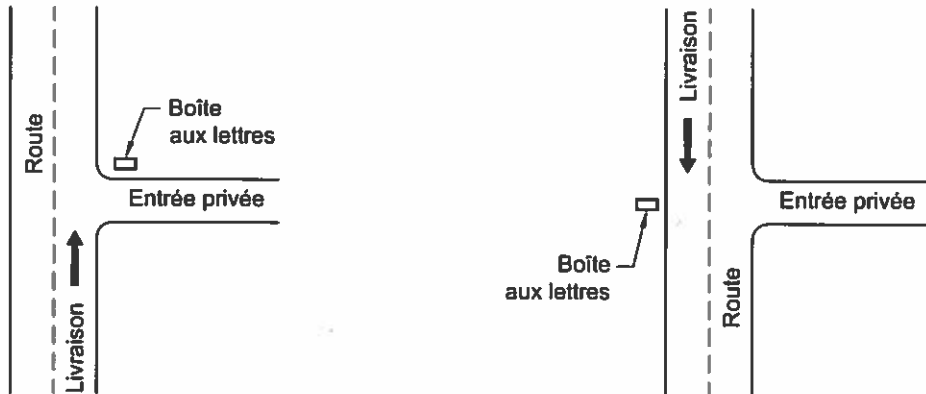

EMPLACEMENTS RECOMMANDÉS


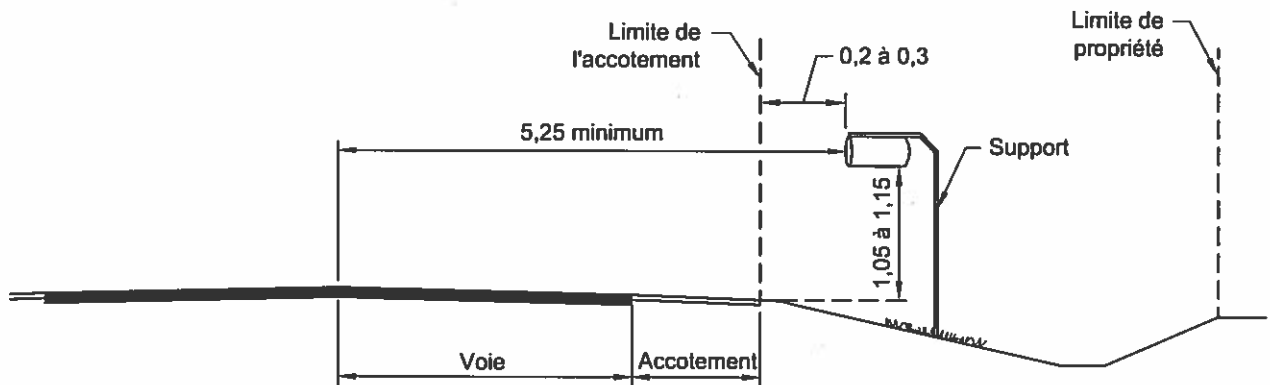


DISTANCES À RESPECTER

Note :

- les cotes sont en mètres.

Figure 11.3-1  
Emplacement de la boîte aux lettres individuelle

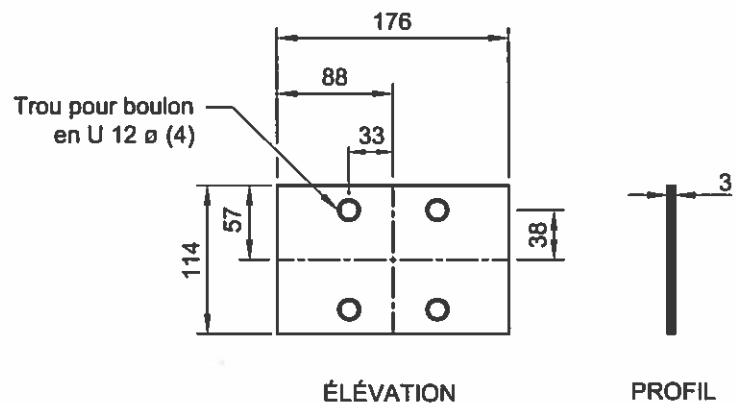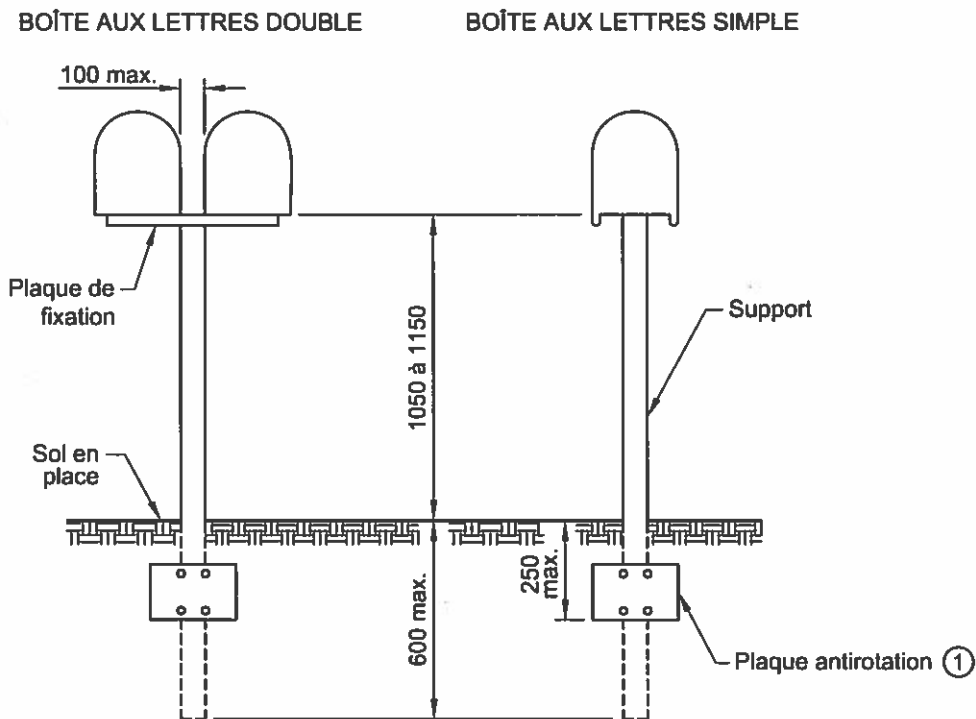

DÉTAIL DE LA PLAQUE ANTIROTATION

① Cette plaque est requise pour les supports tubulaires en métal uniquement.

Note :

- les cotes sont en millimètres.

Figure 11.3-2  
Installation de la boîte aux lettres individuelle en milieu rural